



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01779.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Phan Vũ Tuấn  
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy Cấp nước Phú Mỹ  
Ngày lấy mẫu : 5/11/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 05/11/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,56	(0,2 - 1,0) mg/L	05/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	05/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	05/11/2024
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	07/11/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,35	6,0 - 8,5	06/11/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/11/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/11/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,37	≤ 2 NTU	06/11/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 13 tháng 11 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
  
Hà Văn Thanh





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01896.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Đăng Thái Sơn  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy cấp nước Phú Mỹ  
Ngày lấy mẫu : 21/11/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 21/11/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,52	(0,2 - 1,0) mg/L	21/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	21/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	21/11/2024
4	HL.Arsen	HĐN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	21/11/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,48	6,0 - 8,5	22/11/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	21/11/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	21/11/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,13	≤ 2 NTU	22/11/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN-CĐHA-TDCN

*Lê Thị Hương Giang*

Bà Rịa, ngày 29 tháng 11 năm 2024



**Hà Văn Thanh**





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01778.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Phan Vũ Tuấn  
Địa điểm lấy mẫu : tại KCN Gò Dầu  
Ngày lấy mẫu : 5/11/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 05/11/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,33	(0,2 - 1,0) mg/L	05/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	05/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	05/11/2024
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	07/11/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,44	6,0 - 8,5	06/11/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/11/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/11/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,38	≤ 2 NTU	06/11/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 13 tháng 11 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

*Lưu Thị Hương Giang*

GIÁM ĐỐC  
CHỖ GIÁM ĐỐC  
*Hà Văn Thanh*  
HÀ VĂN THANH





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01898.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Đặng Thái Sơn  
Địa điểm lấy mẫu : Tại KCN Phú Mỹ 3  
Ngày lấy mẫu : 21/11/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 21/11/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	21/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	21/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	21/11/2024
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	21/11/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,27	6,0 - 8,5	22/11/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	21/11/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	21/11/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,32	≤ 2 NTU	22/11/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN-CĐHA-TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 29 tháng 11 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  
Hà Văn Thanh





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01777.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Phan Vũ Tuấn  
Địa điểm lấy mẫu : tại Mỹ Xuân - Hắc Dịch  
Ngày lấy mẫu : 5/11/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 05/11/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,35	(0,2 - 1,0) mg/L	05/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	05/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	05/11/2024
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	07/11/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,68	6,0 - 8,5	06/11/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/11/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/11/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,36	≤ 2 NTU	06/11/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 11 năm 2024

GIÁM ĐỐC  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
  
Hà Văn Thanh





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01897.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Đăng Thái Sơn  
Địa điểm lấy mẫu : Tại D500, Cầu Ngọc Hà, TX. Phú Mỹ  
Ngày lấy mẫu : 21/11/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 21/11/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,39	(0,2 - 1,0) mg/L	21/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	21/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	21/11/2024
4	HL.Arsen	HĐN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	21/11/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,36	6,0 - 8,5	22/11/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	21/11/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	21/11/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,20	≤ 2 NTU	22/11/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 29 tháng 11 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Kt. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  
Hà Văn Thanh





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01776.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Phan Vũ Tuấn  
Địa điểm lấy mẫu : tại KP Lam Sơn  
Ngày lấy mẫu : 5/11/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 05/11/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	05/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	05/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	05/11/2024
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	07/11/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,64	6,0 - 8,5	06/11/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/11/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/11/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,20	≤ 2 NTU	06/11/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

*[Signature]*

Lưu Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 11 năm 2024





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01895.24



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Đặng Thái Sơn  
Địa điểm lấy mẫu : Tại KP. Phước Hiệp  
Ngày lấy mẫu : 21/11/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 21/11/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	21/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	21/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	21/11/2024
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	21/11/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,50	6,0 - 8,5	22/11/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	21/11/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	21/11/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,33	≤ 2 NTU	22/11/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT


Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN-CĐHA-TDCN

*[Signature]*

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 11 năm 2024

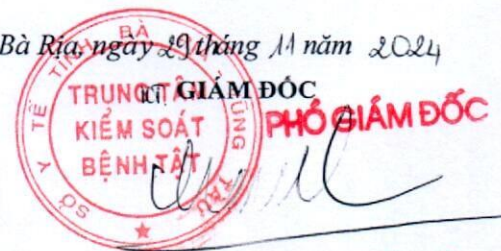

Hà Văn Thanh